


Plan de l'installation mécanique de l'Imprimerie de l'Éclaireur.

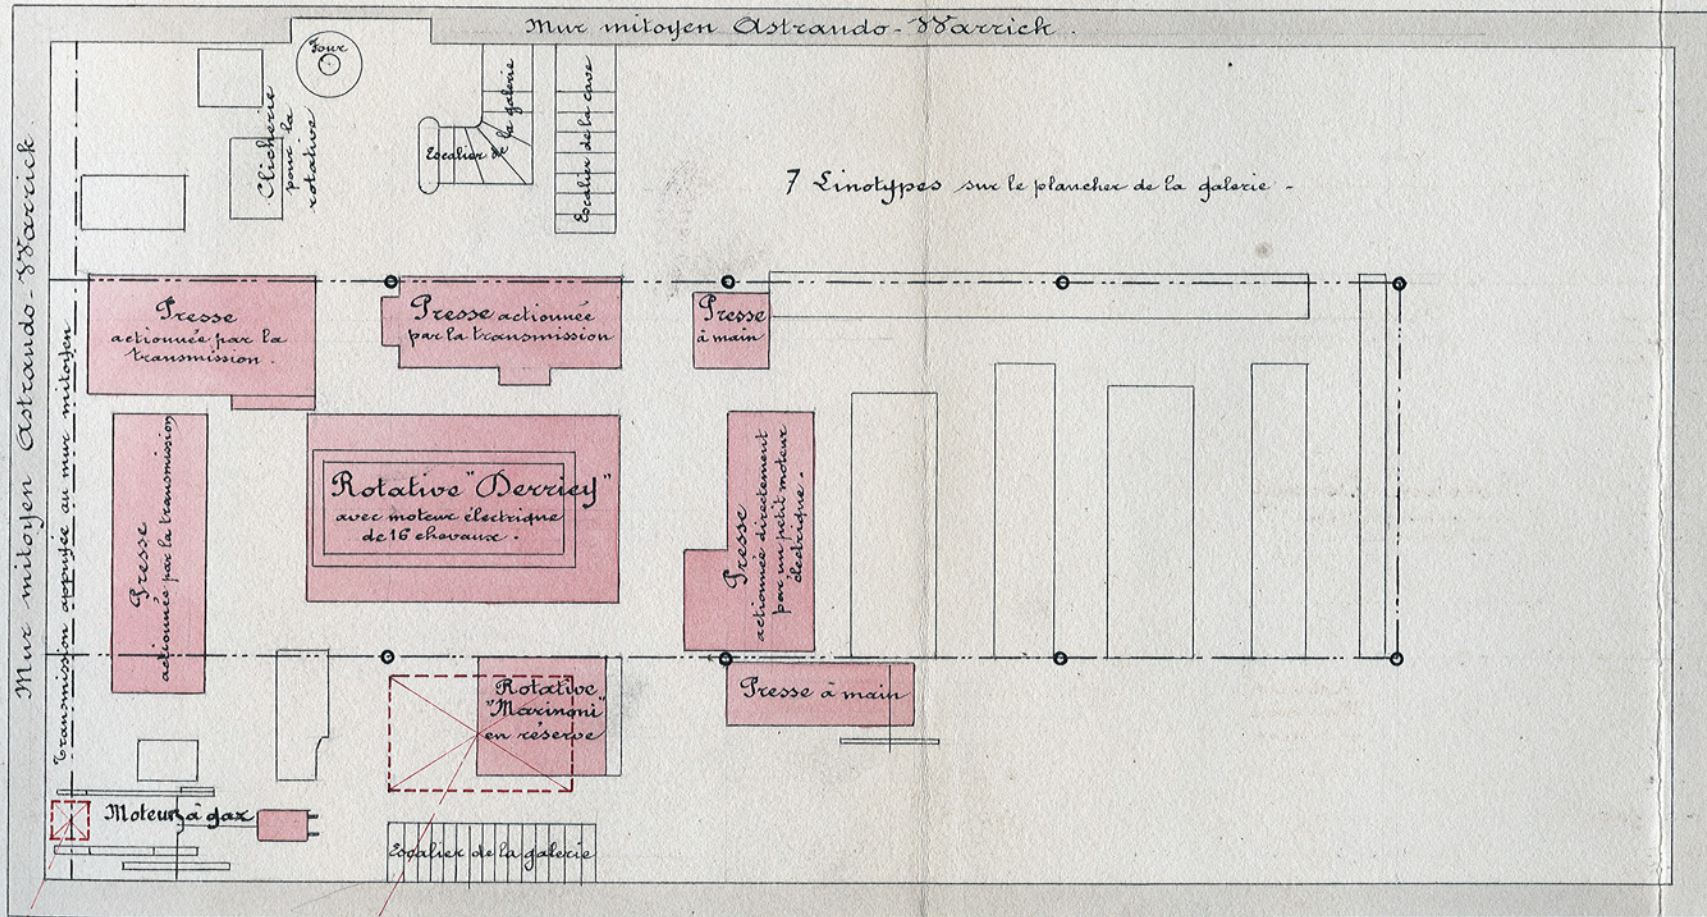

Moteur électrique installé en cours d'expertise pour actionner la transmission - Temporaire le moteur à gaz devenu moteur de secours.

Rotative Maxinoni enlevée en cours d'expertise - Presse actionnée directement par un petit moteur électrique, installée après l'enlèvement de la rotative -

Echelle de 0^m,01 pour 1^m,00 -